



Norsk  
brannvernforening

## BRANNSIKKERHET I MOTTAK

- PÅ RETT SPOR?

Dagfinn Kalheim, adm.dir Norsk brannvernforening

# BRANNRISIKO VED ASYLMOTTAK

## Brannvernforeningen har i en årrekke uttrykt bekymring for storbrannpotensialet ved asylmottak:

- behovsstyrt mottakskapasitet medfører at mottaksplasser bygges opp og avvikles igjen på kort tid
- sterkt varierende kvalitet på bygningsmassen
- beboere med en annen sikkerhetskultur enn vi er vant til
- språkutfordringer
- beboere med posttraumatiske stresslidelser, depresjoner og angst
- ikke alltid ønsket av nærmiljøet

# LIKEVEL...


- ingen katastrofebranner – «bare» tre branndøde siden 1997
- kun 144 branner i asylmottak i perioden 1997-2009, i følge offisiell utrykningsstatistikk fra brannvesenet
- hvorfor?
  - resultat av et godt brannforebyggende arbeid på mottakene?
  - eller bare flaks?

# DETTE VIL VI VITE MER OM

- **spørreundersøkelse blant driftsansvarlige i asylmottak**
  - april/mai 2010
  - september/oktober 2012
- **god svarprosent**
  - 2010: 57 prosent
  - 2012: 59 prosent

# MANGE BRANNER OG BRANNTILLØP

Har asylmottaket opplevd brann/branntilløp i løpet av de 3 siste årene?

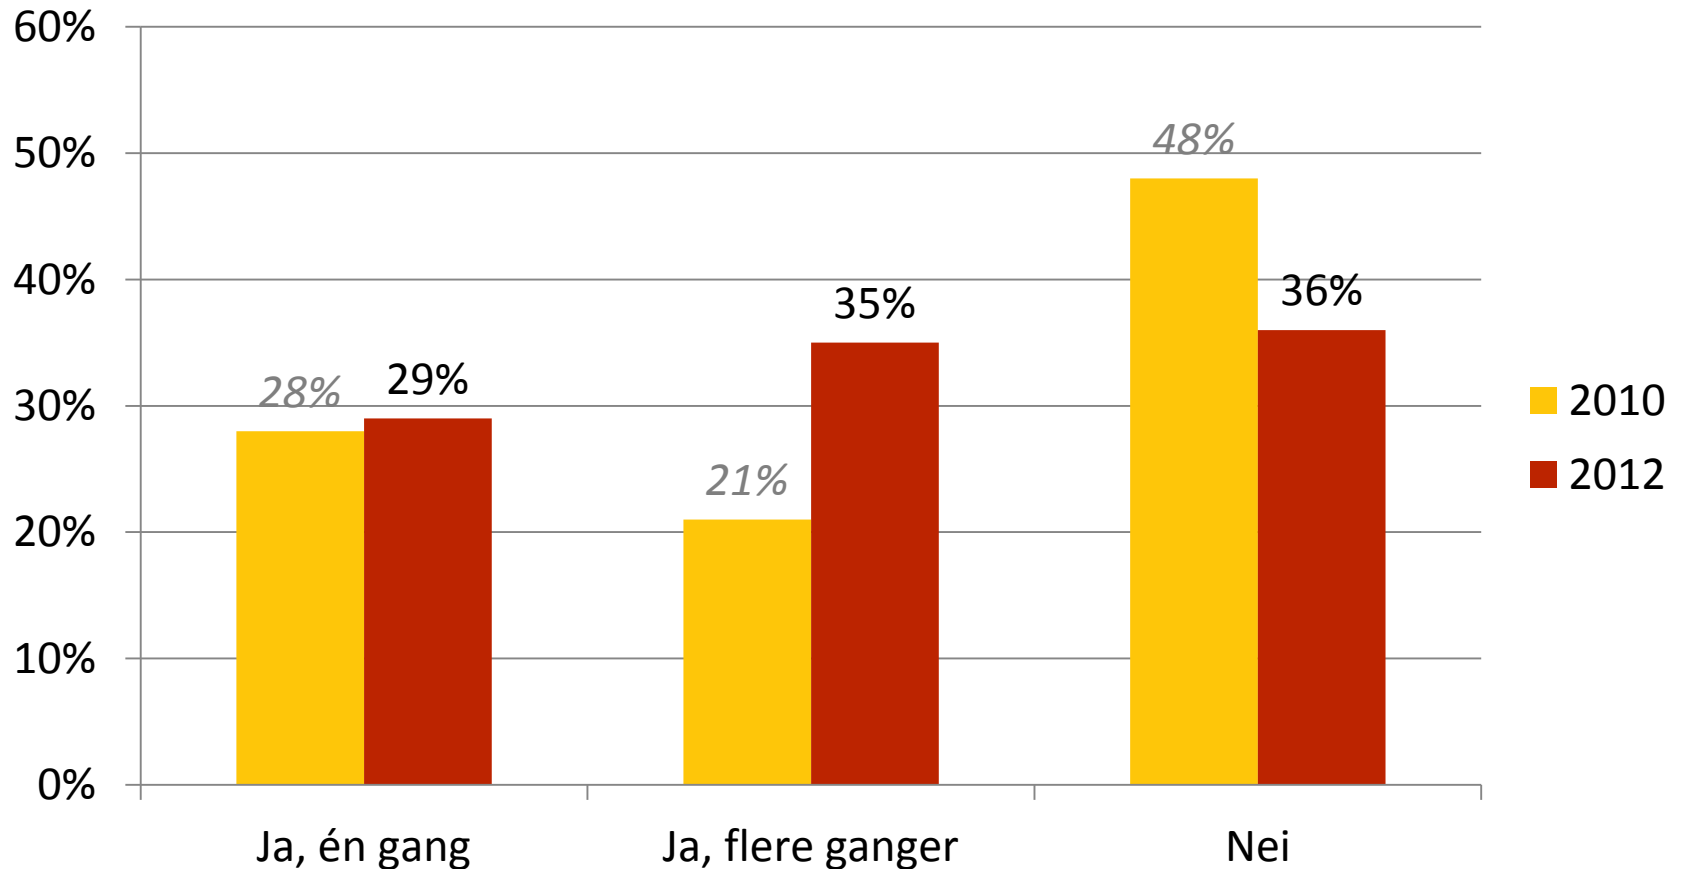


# MØRKETALL


- 12 branner i året i følge offisiell utrykningsstatistikk (1997-2009)
- minst 20 branner i året i følge UDIs brannstatistikk (2000-2013)
- minst 40 branner i året i følge våre spørreundersøkelse (2012)
- nær to av tre asylmottak har opplevd én eller flere branner/branntilløp i løpet av de tre siste årene
- Økende tendens:
  - **2010: 49 prosent** har opplevd én eller flere branner/branntilløp siste 3 år
  - **2012: 64 prosent** har opplevd én eller flere branner/branntilløp siste 3 år

*(Tallene er ikke justert for variasjon i antall asylmottak)*

# TO BRANNÅRSAKER DOMINERER

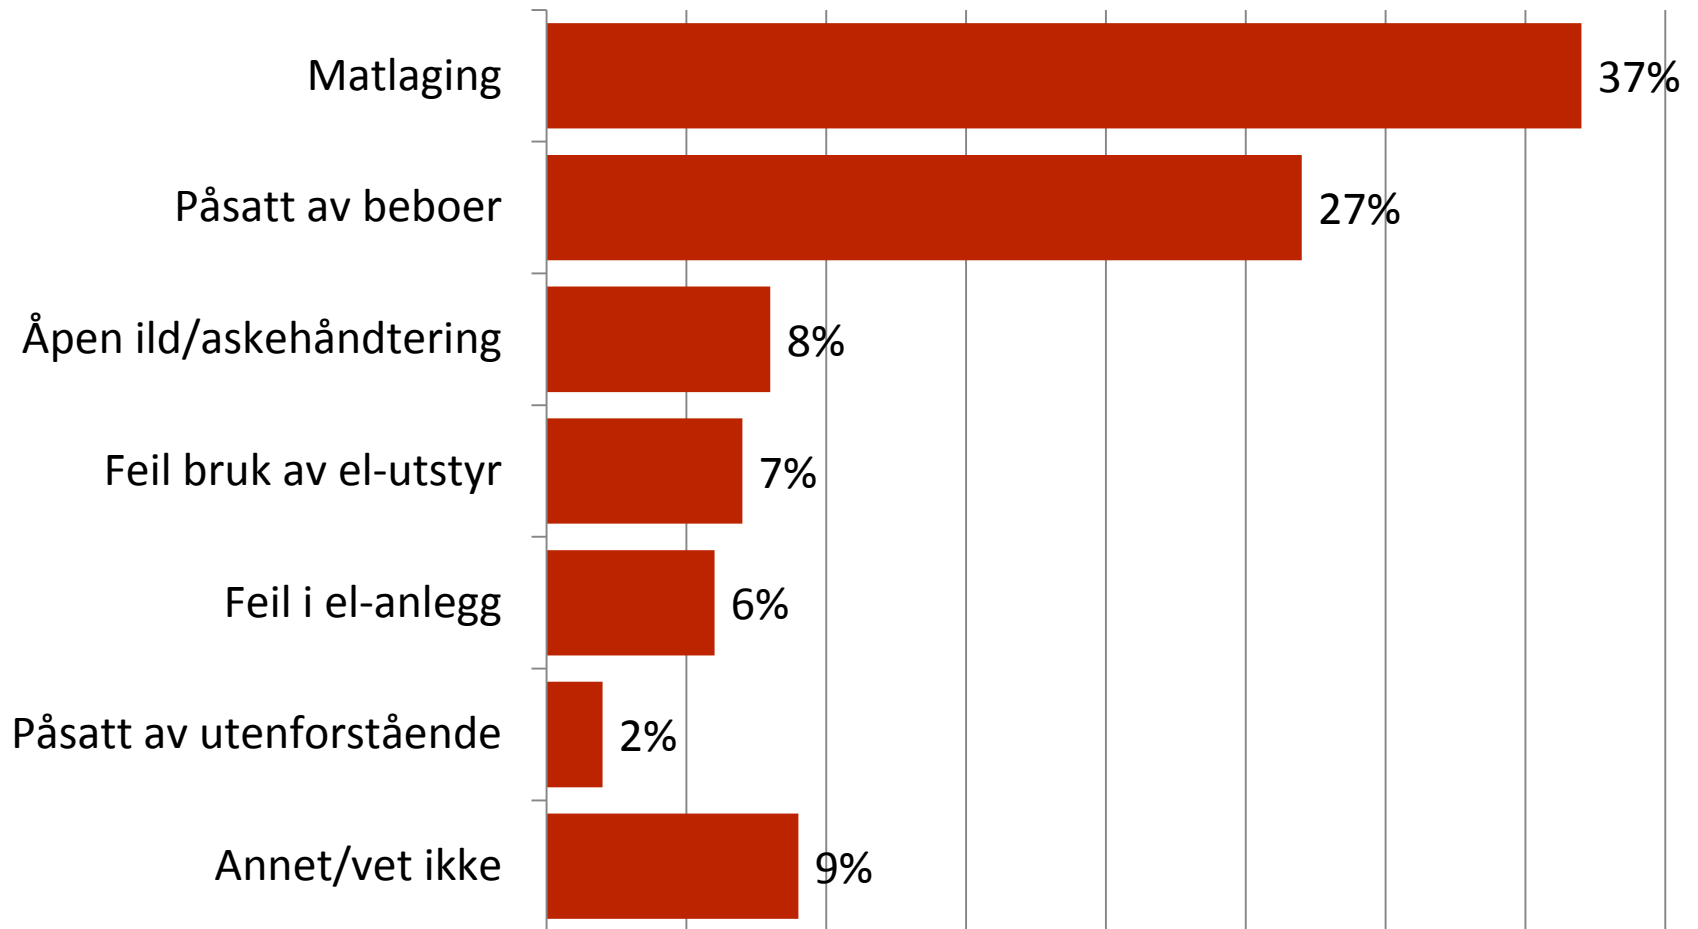

# NÆR TO AV TRE BRANNER...

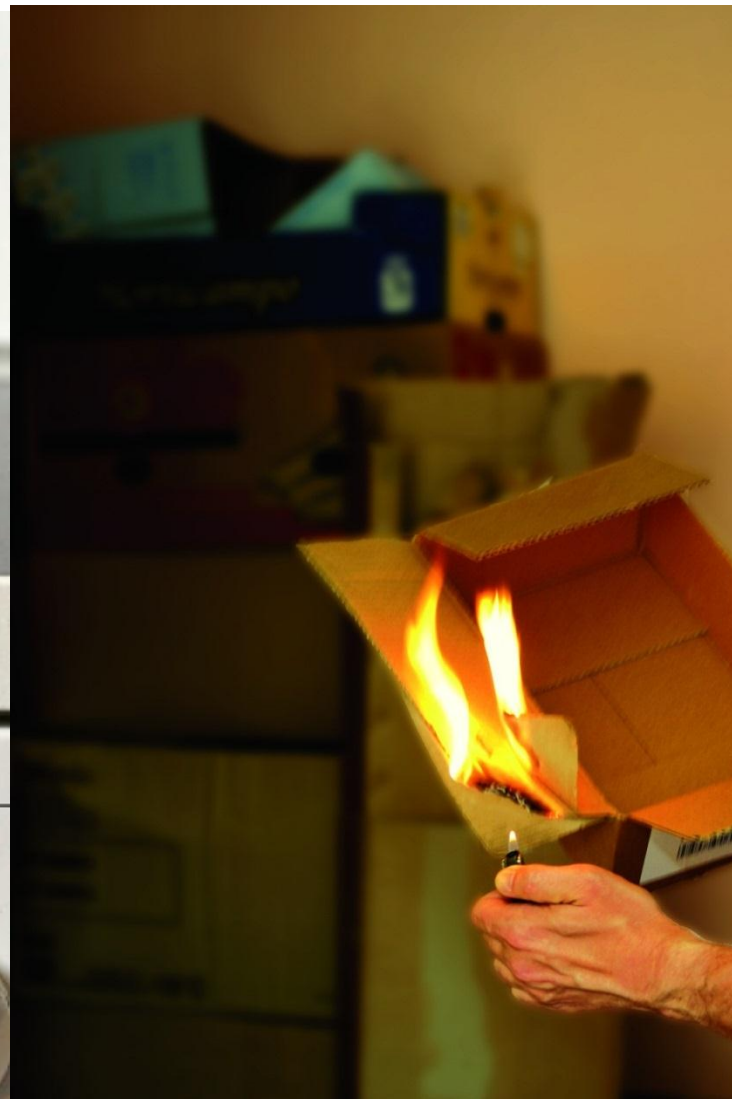



# BRANNTILSYN I ASYLMOTTAK

- Hvor ofte gjennomfører brannvesenet tilsyn på asylmottaket?
  - 2010: 72 prosent sa hvert år, 7 prosent sjeldnere enn hvert 3. år
  - 2012: 66 prosent sier hvert år, 16 prosent sjeldnere enn hvert 3. år

**Uheldig utvikling!**

**Etter vårt syn er det behov for årlig tilsyn ved asylmottak.**

# NESTEN ALLE RISIKOKARTLEGGER

- Har asylmottaket gjennomført kartlegging av risikoen for brann?
  - 2010: 95 prosent sa ja
  - 2012: 97 prosent sier ja

**Bra!**

# UDIS TILTAK

## Tre viktige elementer i brannsikkerhetsarbeidet

- økt kunnskap
- tekniske tiltak
- krav til mottak

# KUNNSKAP

## Brannsikkerhet på dagsorden

- nasjonal brannsikkerhetskonferanse oktober 2012
- brannsikkerhet som tema på mottaksledermøtene
- kurs for mottaksansatte i regi av Norsk brannvernforening
- opplæring og øvelser i regi av lokalt brannvesen
- tilknyttet anerkjente brannrådgivningsfirma
  
- deltar i brannvernuka via nasjonal brannøvelse – egen kategori
- opptrykk av brosjyren «Brannsikker bolig»
- oversettelse av filmen: [Brannsikker bolig](#)

# TEKNISKE TILTAK

## Nye krav stilt til mottakene

- komfyrvakt
- brannteppe på alle rom med kokemulighet
- flammehemmende trekk på madrasser
- flammehemmende sengetøy
- automatiske slokkeanlegg i bygninger som huser mer enn 20 personer
- brannvarslingsanlegg i de samme bygningene

# ENDREDE KRAV TIL MOTTAK

- skriftlige rutiner:
  - brannberedskap
  - kartlegging av brannrisiko
  - branninstruks på forskjellige språk
- avfallshåndtering
- avvikshåndtering: rapportering av brann og branntilløp
- brannvernansvarlig
- gjennomføring av e-læringskurs for ansatte
- øvelse i praktisk slokking og evakuering
- kvartalsvise brannøvelser
- beboere skal være kjent med rutiner for varsling, evakuering og slokkeutstyr
- brannvern skal være fokusområde for både ansatte og beboere

# UTFORDRINGENE FOR FREMTIDEN

- opprettholde kunnskapsnivået og videreutvikle over tid
- gjelder også de tekniske tiltakene
- fortsatt høyt fokus – unngå «engangsstunt»

**Vi er overbevist om at dersom fokus på brannvern og vedlikehold opprettholdes, så vil dette slå positivt ut på brannstatistikken!**